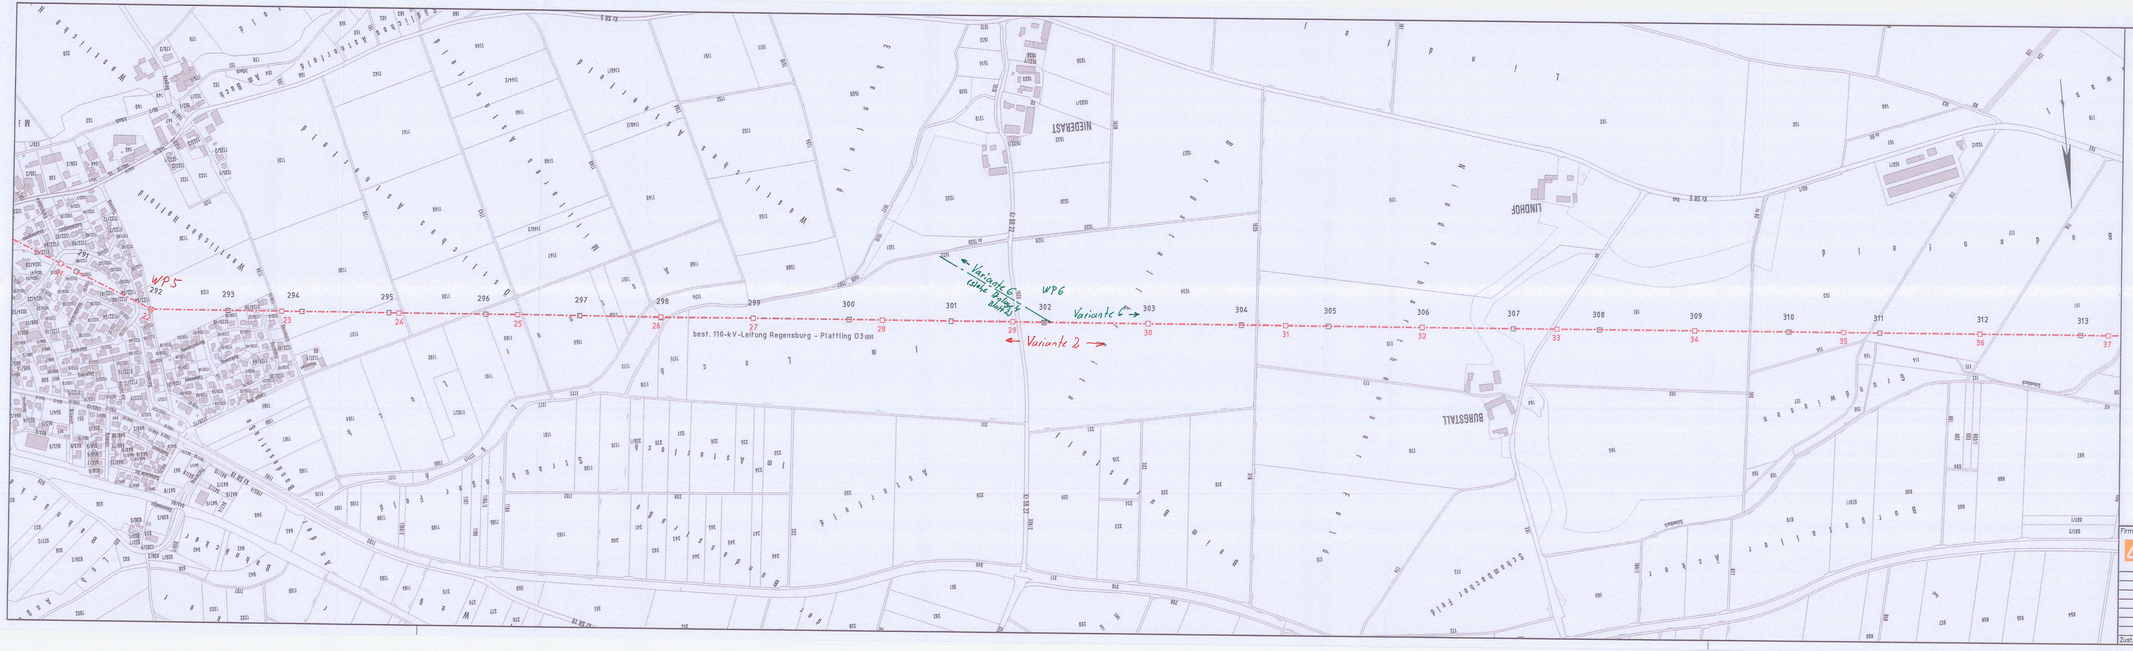

e·on Netz

Anlage 3 Blatt 2

O 62

ÜBERSICHTSPLAN

Ausgabe : Digitale Planungskarte

110-kV-Leitung

Rottersdorf Sand

Planungsvariante : Bestehende Trasse

Maßstab 1: 5000

Variante 2: Mast 22 – 37

Variante 6: WP6 (302) – Mast 37

Firma: GA Hochspannung Leitungsbau	Format:	Massstab1: 5000	Masseinheitrn
	Zugehörigkeit: Rottersdorf Sand		
	Benennung:		Bezeichnung: 062
			Spannungsebene: 110-kV
	Art/Gruppe: / Übersichtsplan		Datum / Name
	Zähltell./Bl.Nr.: / Bl.		Bearb. 02.09.09 Balsen
	Zustand: Version:10.08.09		Gepr.
	Ident:		Eigen-Nr.:
Zust. Aenderung Datum Name	Ursprungsnummer :		