




+27

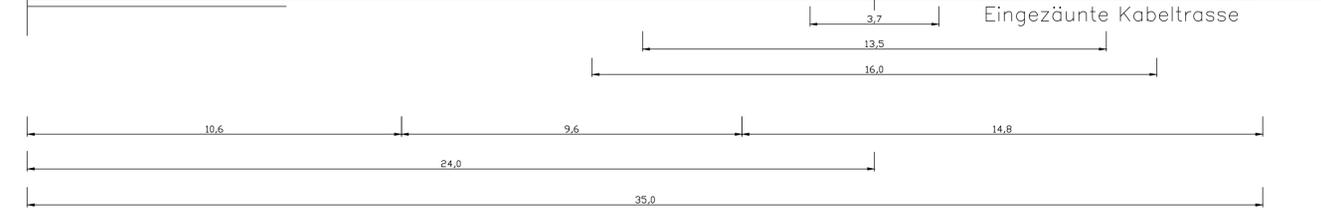

SCHUTZSTREIFEN  
380kV-ANSCHLUSSLEITUNG

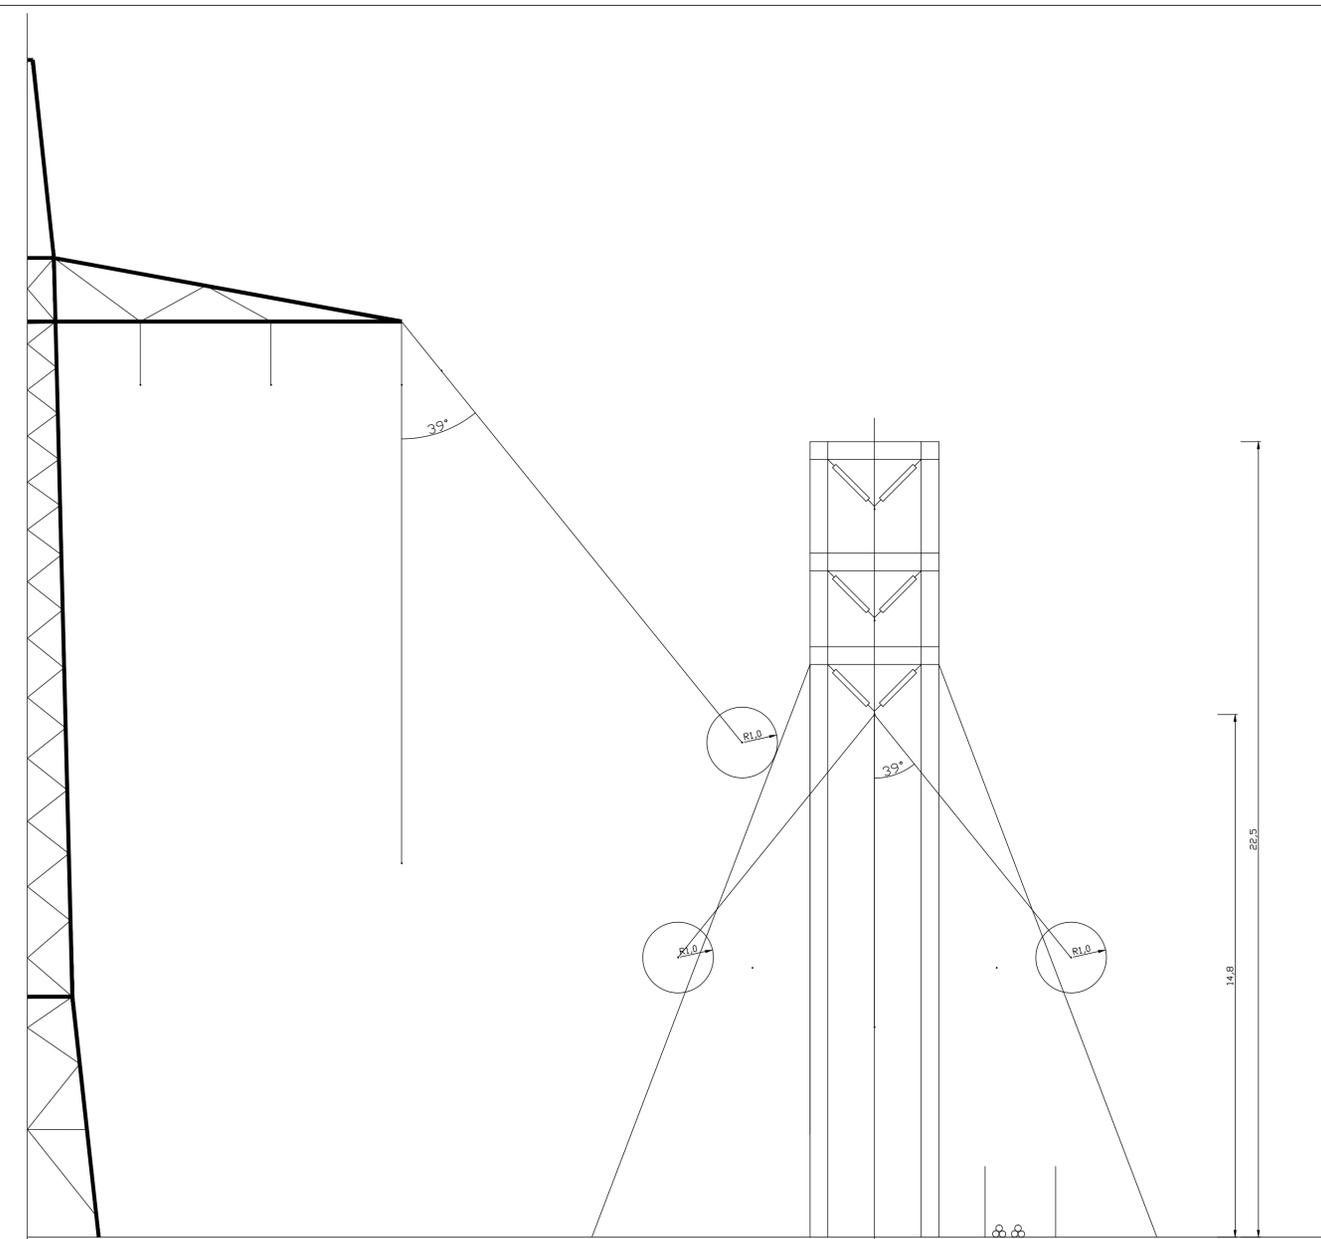

SCHUTZSTREIFEN  
VORHANDENE 110kV-LEITUNG

Maßangaben in Meter Unterlage 5 Blatt 10

**380kV Anschlussleitung**  
**KW Haiming - UW Simbach**  
110kV - Provisorien im Schutzstreifen

Vorhabensträgerin: **OMV** Kraftwerk Haiming GmbH  
Haiminger Straße 1  
D-84489 Burghausen

Generalplaner: **FICHTNER** GmbH & Co. KG  
Sarweystraße 3  
70191 Stuttgart

**Planfeststellungsunterlage**

Sitzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom ..... bis .....

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

Aufgestellt Burghausen, **01.06.2012**.....

*Helmut Vack*

Firma	Maßstab:	Einheit:	Dienstsiegel/Unterschrift .....
			Planfeststellungsbehörde
	Datum	Name	
	Bearb. 06.08.12	AUFRECHT	
	Cepr. 06.08.12	BENZ	
	Zustand	Entwurf	
	Org.-Einheit NAL	-	
	Zeichnungsnummer:		
	5582A03		
	FIACAD_055		
Zust.	Änderung	Datum	Name Blatt: