


110-kV-Leitung Pfarrkirchen - Arnstorf – Pleinting - Ltg. Nr. 049
 Maßnahme: Auflegen eines 2. Stromkreises von Pfarrkirchen bis Arnstorf
 Planfeststellungsverfahren –

Anlage 02-5

Netzentwicklung im Netzbereich Pleinting – Simbach nach Maßgabe des EEG und des EnWG

Leitungsskizze der Netzstruktur

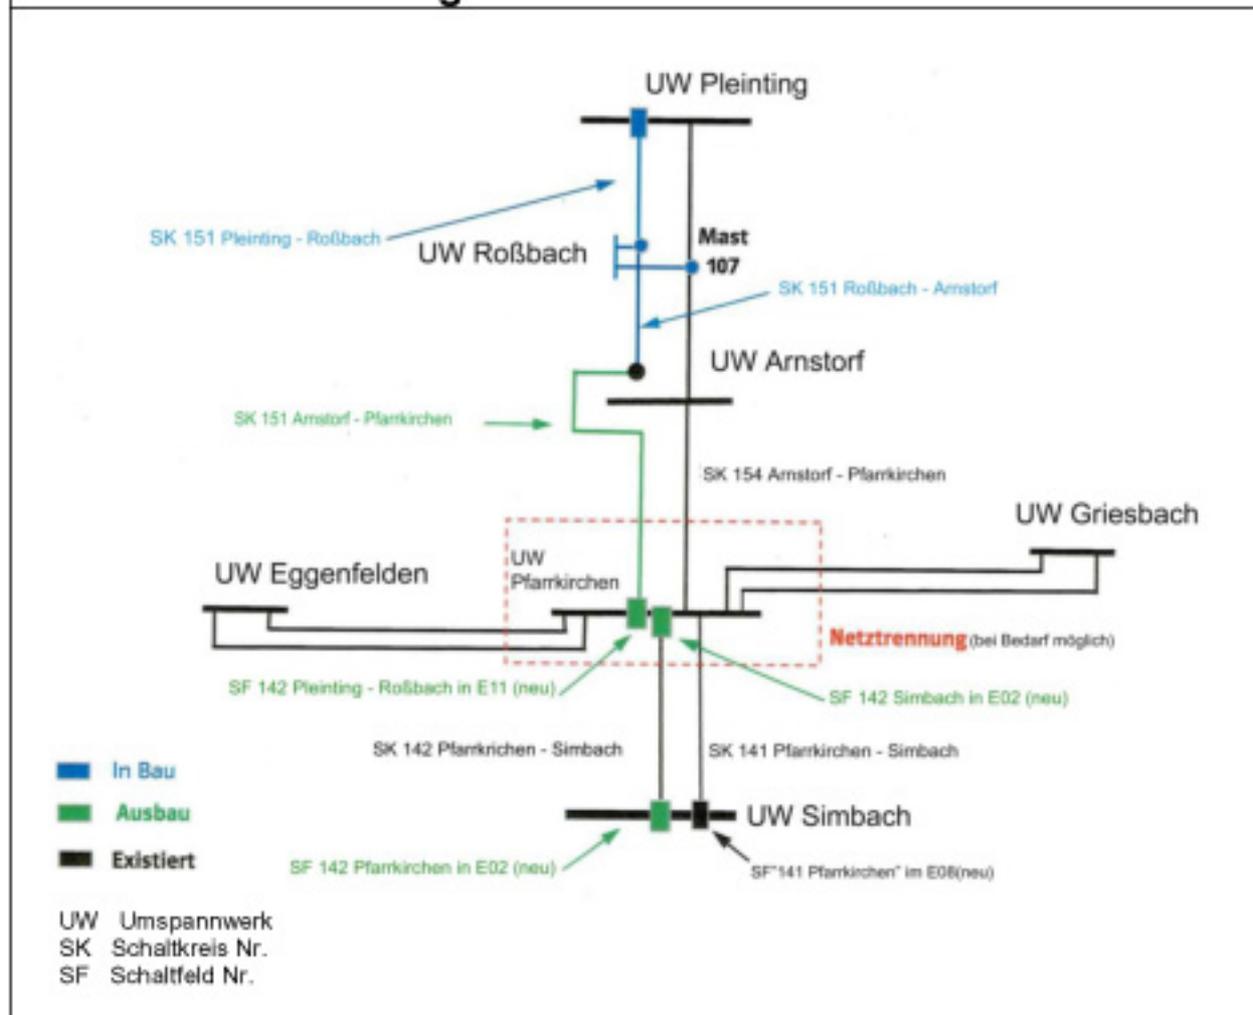

Bamberg, den 21.03.2014

i.V. H. Dötzel

i.A. J. Gmeinwieser