



Grundtyp: T/...

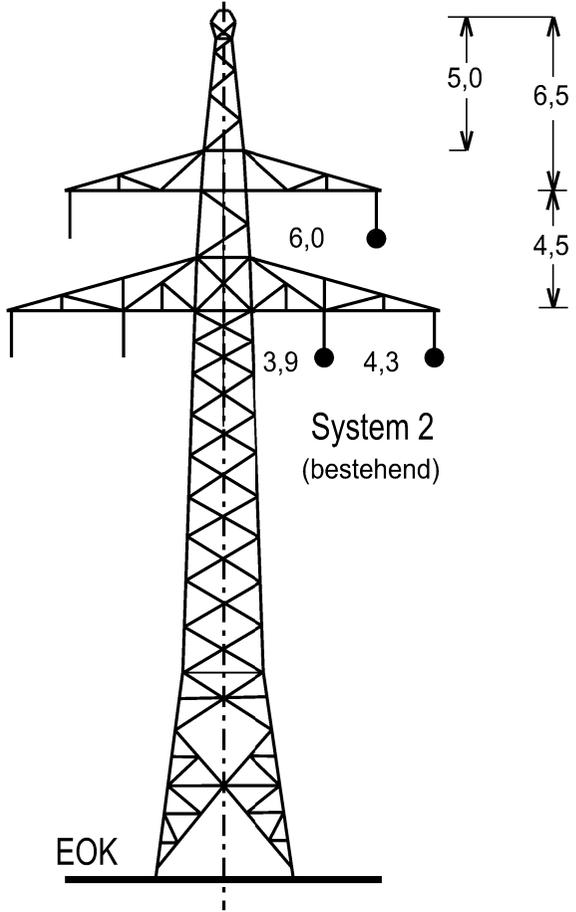

vor Umbau

Grundtyp: T/...

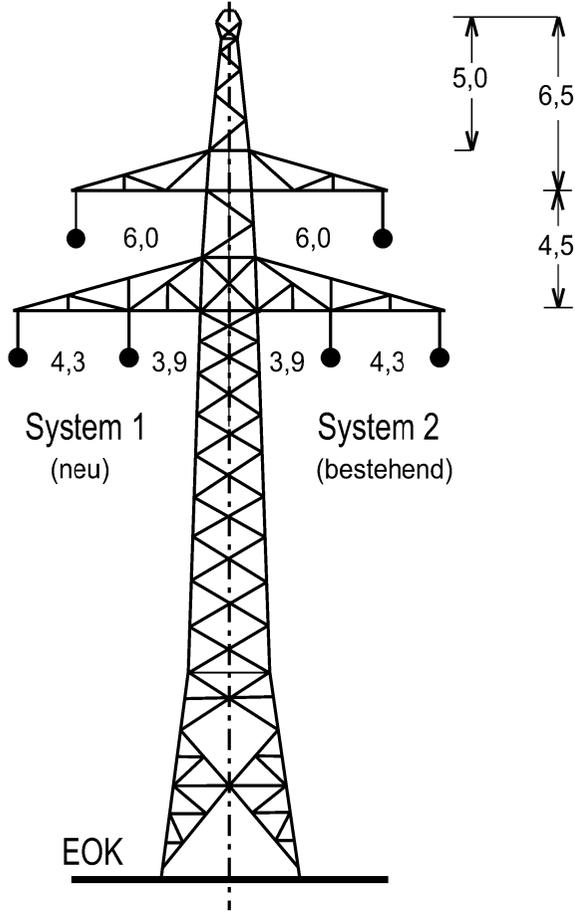

nach Umbau

	110-kV-Leitung Pfarrkirchen-Arnstorf-Pleinting 049 Tragmast Gegenüberstellung der Maste vor und nach dem Umbau		Datum	Name
	gezeichnet:	17.07.2013	Wandra	Obermeier
geprüft:	17.07.2013			
geändert:				