


380-kV-Leitung (St. Peter -) Landesgrenze - Simbach B153

Grunderwerbsplan Zufahrten Mast Nr. 28 - Mast Nr. 33

Deckblatt

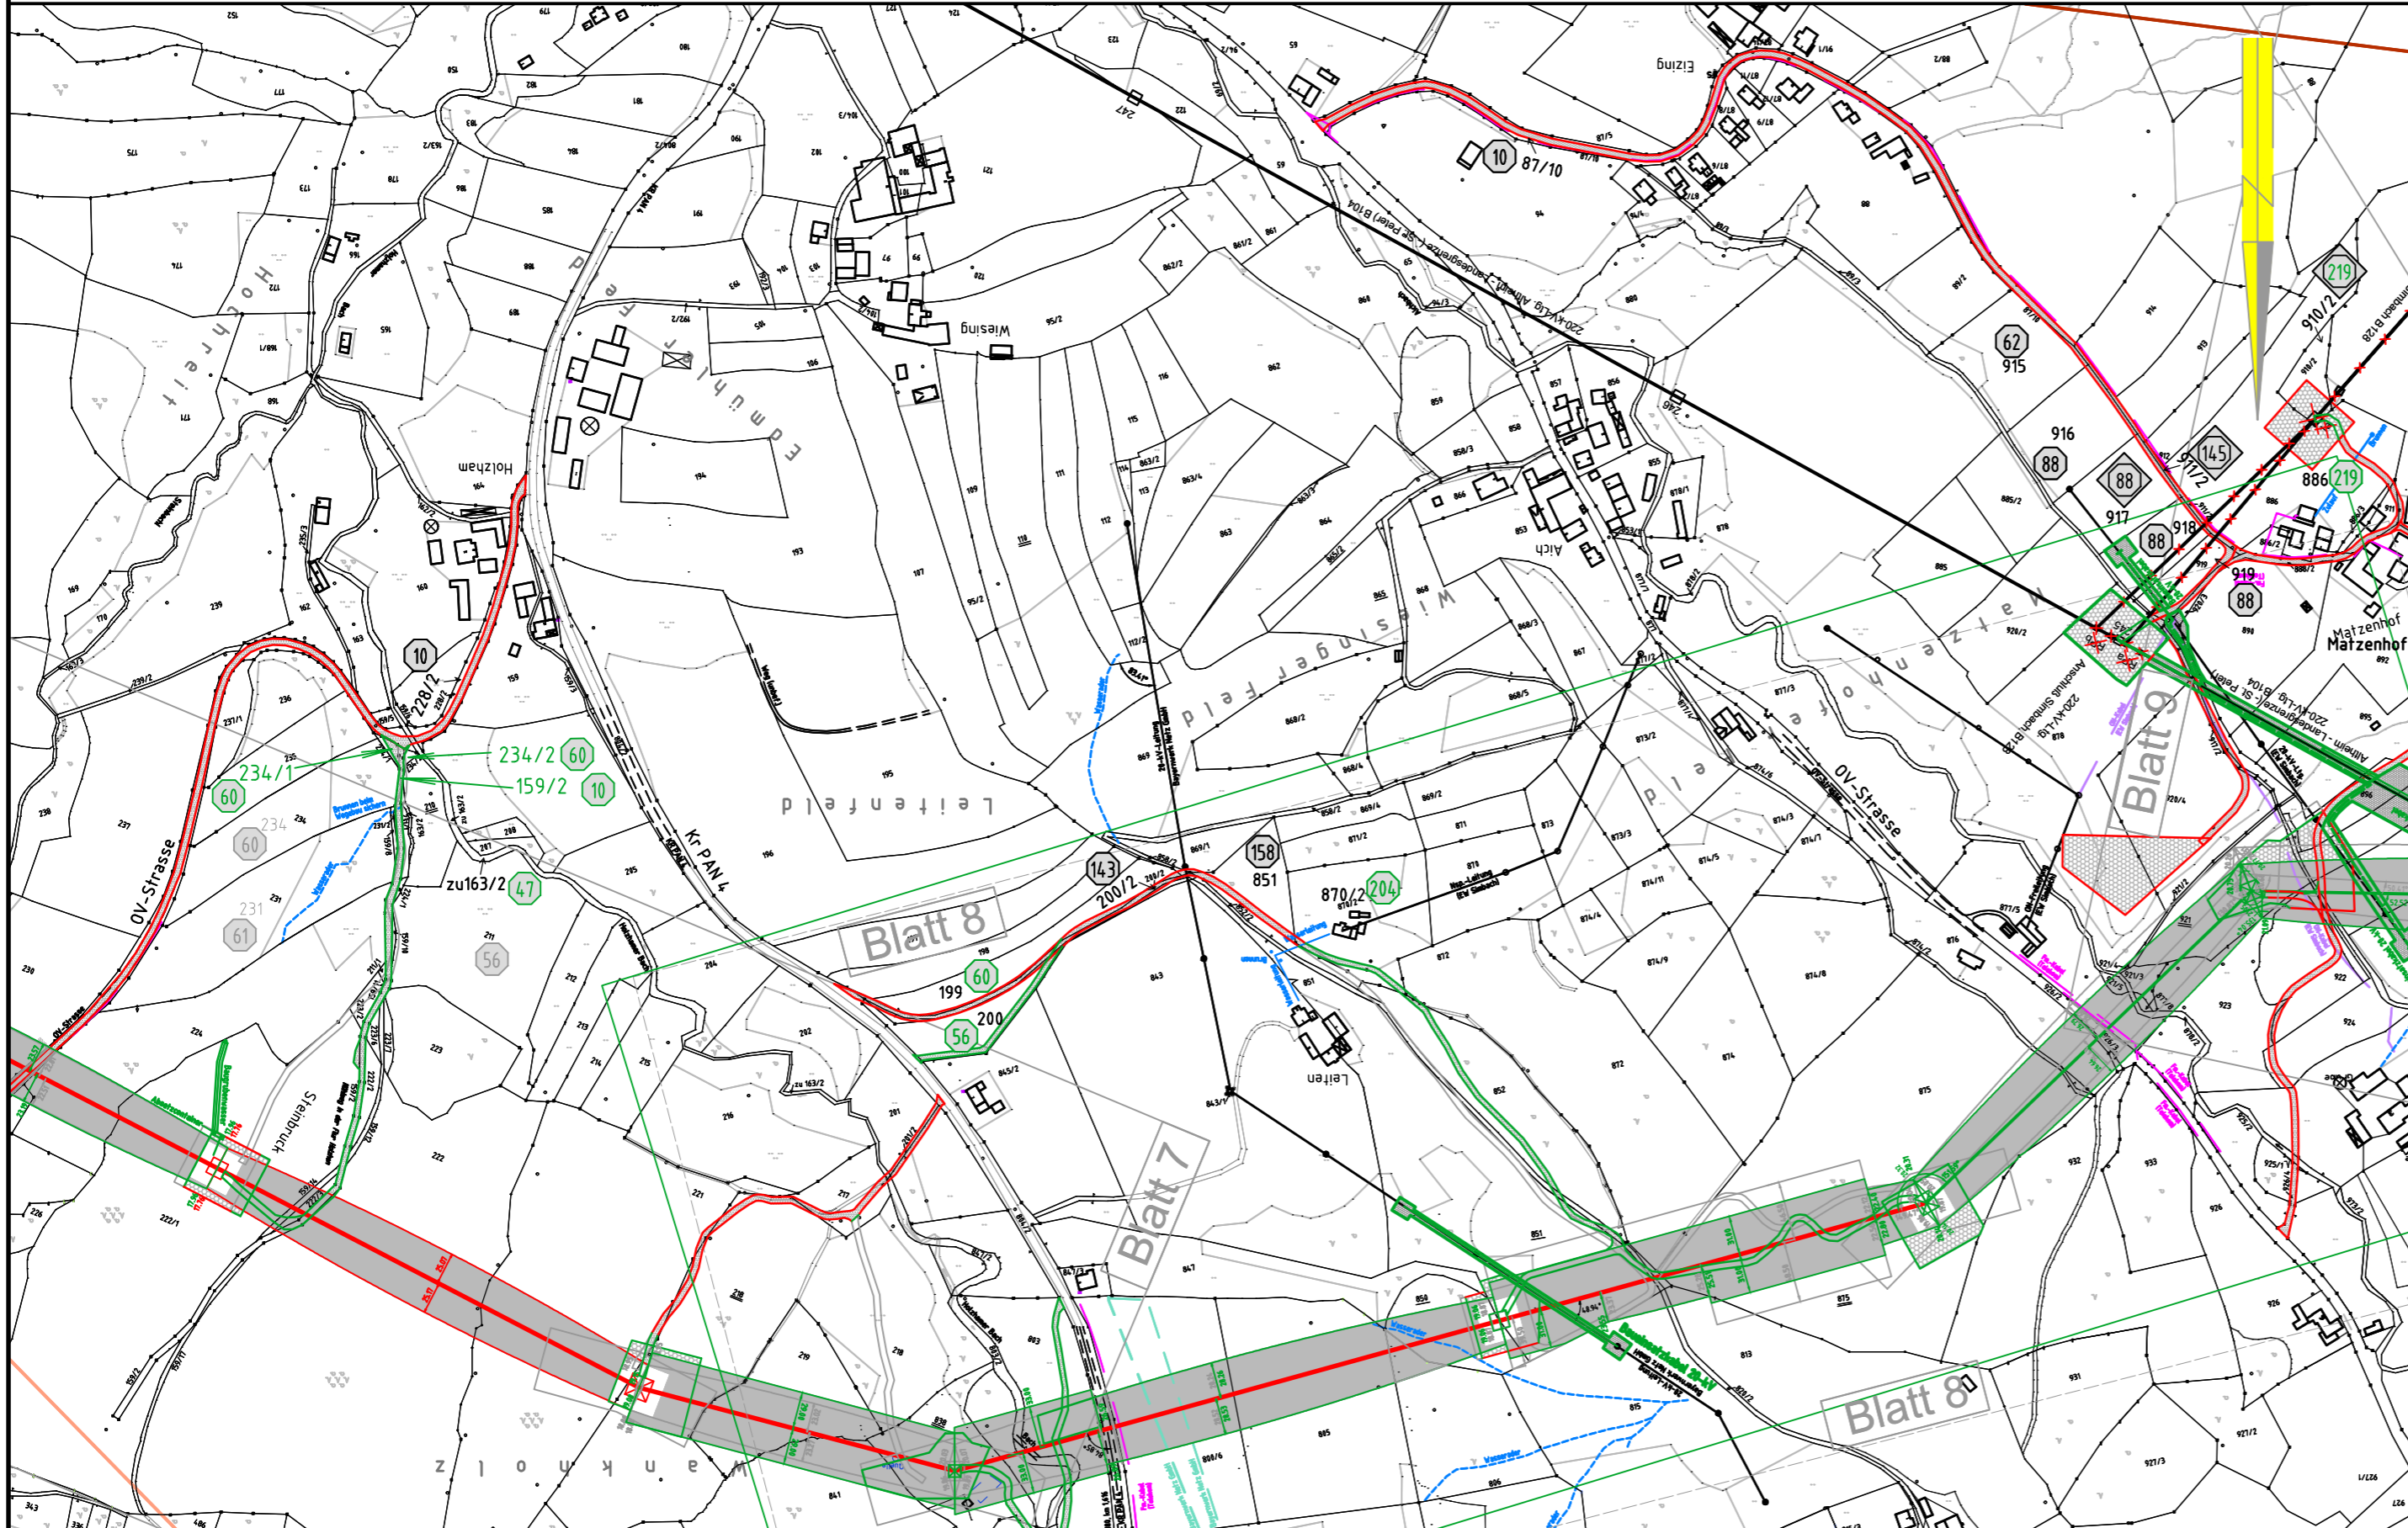

Legende:

Masttyp 1 WA160-24,00	Masttyp 2 T1-26,00	1	Eigentümer Schlüsselnummer	Grenzen:	Land	
-325,0-	Länge von Mast zu Mast	1	Eigentümer Schlüsselnr. zu entlastende Fläche		Kreis	
Dauerhafte Freihaltung im Waldbereich	Schutzgerüst	37	Flurstücksnummer	Stadt/Gem.		
vorübergehende Beanspruchung	Mastzufahrt			Gemarkung		
Abspannmast	Trassenachse			Flur		
Tragmast	Schutzbereich			Flurstück		
	Schutzbereichsbegrenzung			Flurbereinigung		
	äußeres Leiterseil					
	Bemaßung des Schutzbereiches in Feldmitte / am Mast					

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt : ~~21.06.2016~~
 Bayreuth 17.04.2020
 TenneT TSO GmbH
 i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub i.A. gez. Dirk Dafler

		Maßstab	Einheit
		Länge=1:5000	Meter
	Datum	Name	
	Bearb. 26.04.2017	Obermeier /Deindl	
	Gepr. 26.04.2017	Hochholzer	
	Norm		
	Servicebereich CeGIT		
		A Deckblatt 13.09.2018 De	
		Zust. Änderung Datum Name Urspr.:	

Gmkg. Kirchberg a. Inn
 Stadt Simbach a. Inn
 Landkreis Rottal-Inn