7 WA160-30,00 DA | 7 WA160-36,00 DA | 8 T1-35,00 VH | 9 T1-35,00 VH | 10 WA100-39,00 DA | 11 WA160-24,00 DA

SF delta h = 0,25 m

9 WA160-27,00 DA | 10 WA100-24,00 DA

SF delta h = 1,20 m

T1 | 8.1

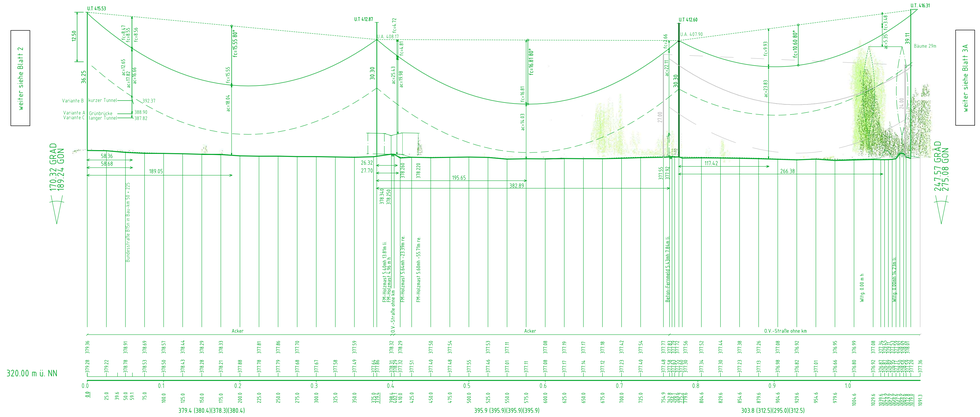

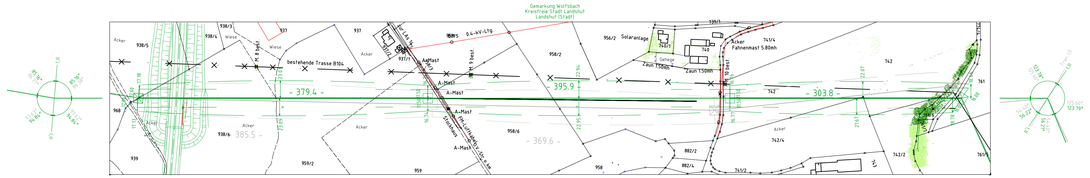

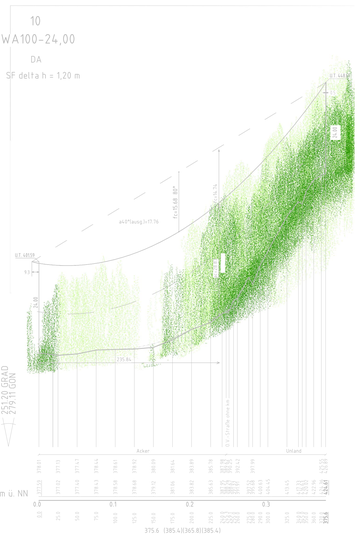

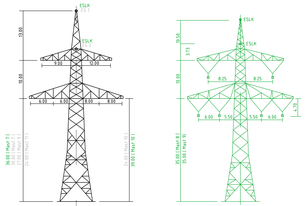

Vegetation innerhalb eines 2 x 45m - Schutzstreifens
Vegetation ausserhalb eines 2 x 45m - Schutzstreifens

Antrag weiterhin gültig
Antrag geändert
Deckblatt Neuer Stand

TenneT Taking power further

Anlage 8.1
Blatt 3 / 6

380-kV Leitung Altheim - Matzenhof
Teilabschnitt 1: 380-kV Ltg. Altheim - Adlkofen B151

LÄNGENPROFIL von Bauwerk Nr. 1

Deckblatt
Mast Nr. 7 - Mast Nr. 11
Mast Nr. 9 - Mast Nr. 11

DIN VDE-Bestimmung	0210/Norm VDE 1/11 HSP (Eiszone 2, Windzone 1)
Gestänge	D-2-D-2013.1
Beseilung	
Leiterseil	2x3x4 S65-ALT/72-STIA , MZS=46,0N/mm²
Erdseil	2x1 26G-AL1/36-STIA , MZS=46,0N/mm²
Luftkabel/ sonstige Belegung	2x 185-AL3/25-A20SA-18.2, MZS=48,0N/mm²
Kettenlänge	DA = 7.00m
Seitliche Überhöhung	15.00 m rechts ---------- oder links ---------- aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt:
Bayreuth
TenneT TSO GmbH
13.03.2020
i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub i.A. gez. Dirk Dallter

SPIE

Maßstab: Länge=1:2500 Höhe=1:500
Einheit: Meter

	Datum	Name
Bearb.	18.06.2019	Barnsner / Perth
Gepr.	19.11.2019	Hochholzer
Norm		
Servicebereich CxG/T		

Index	Änderung	Datum	Name	Unspr.
a	Deckblatt	02.03.2020	Ok	