10
WA100-39,00
DA
delta h = 0,11m

11
T2-62,00
VH
delta h = 0,00m

13
WA140-24,00
DA
delta h = 0,00m

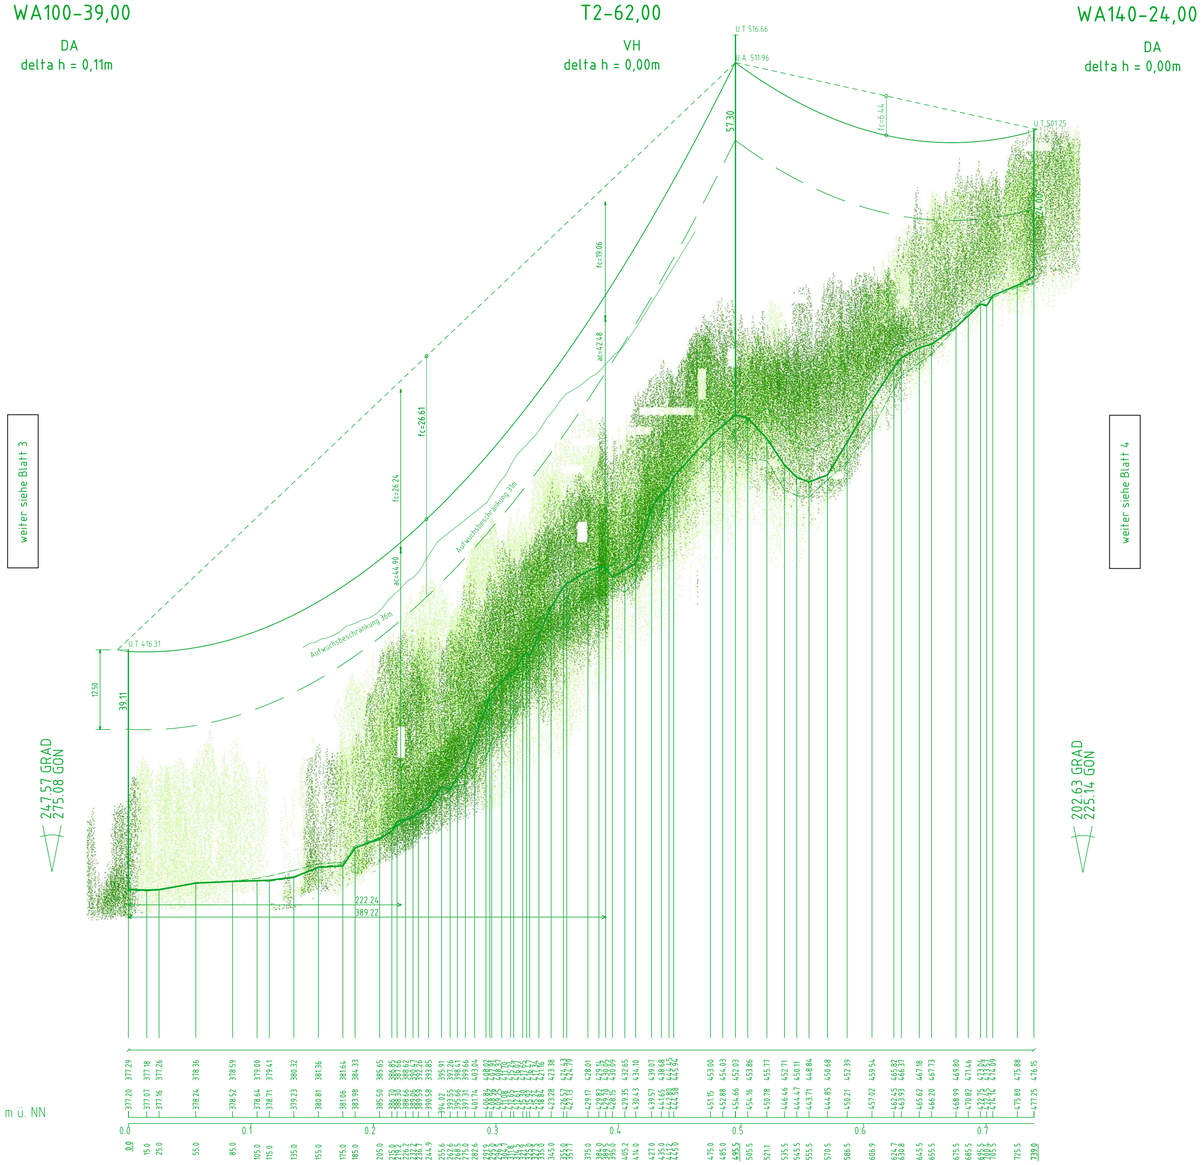

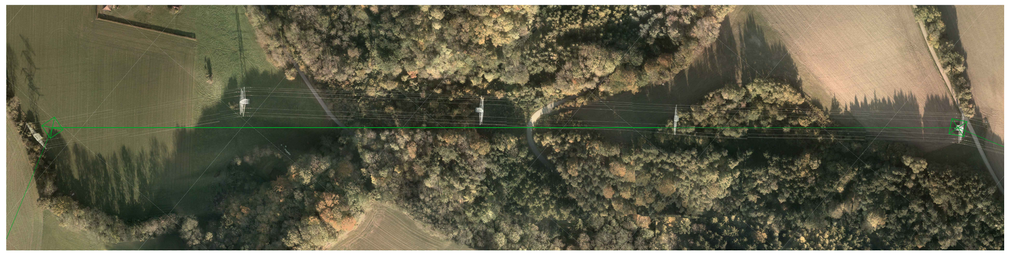

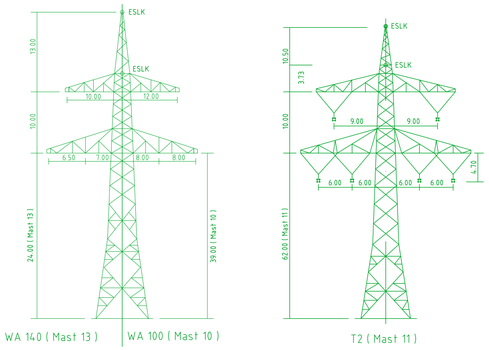

Vegetation innerhalb eines 2 x 45m - Schutzstreifens
Vegetation ausserhalb eines 2 x 45m - Schutzstreifens

Antrag weiterhin gültig
Antrag geändert
Deckblatt Neuer Stand

TenneT Taking power further

Anlage 8.1
Blatt 3A / 6

380-kV Leitung Altheim - Matzenhof
Teilabschnitt 1 : 380-kV Ltg. Altheim - Adlkofen B151

LÄNGENPROFIL von Bauwerk Nr. 1

Deckblatt
Mast Nr. 10 - Mast Nr. 13

DIN VDE-Bestimmung	:	0210/ Norm VDE 1/11 HSP (Eiszone 2, Windzone 1)
Gestänge	:	D-2-D-2013.1
Beseilung		
Leiterseil	:	2x3x4 565-AL1/72-ST1A , MZS=46,0N/mm²
Erdseil	:	
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	2x 181-AL3/25-A20SA-18.2, MZS=48,00N/mm²
Kettenlänge	:	DA = 7.00m , VH = 4.70m
Seitliche Überhöhung	:	15.00 m rechts — · — · — · — oder links — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt :
Bayreuth
TenneT TSO Gmbh

13.03.2020

i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub i.A. gez. Dirk Daßler

SPIE

Maßstab	Einheit
Länge=1:2500 Höhe=1: 500	Meter

	Datum	Name
Bearb.	06.12.2018	Deindl
Gepr.	06.12.2016	Reuß
Norm		
Servicebereich CeGIT		

TenneT Taking power further

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: