




380-kV-Ltg.
Pleinting - Prienbach, Ltg. Nr. B162

220-kV-Ltg. (St. Peter -) Landesgrenze - Pleinting, Ltg. Nr. B97
(Rückbau)

Lage-/Grunderwerbsplan

Mast Nr. 107 (B97) - Mast Nr. 103 (B97)

Legende: Grenzen:

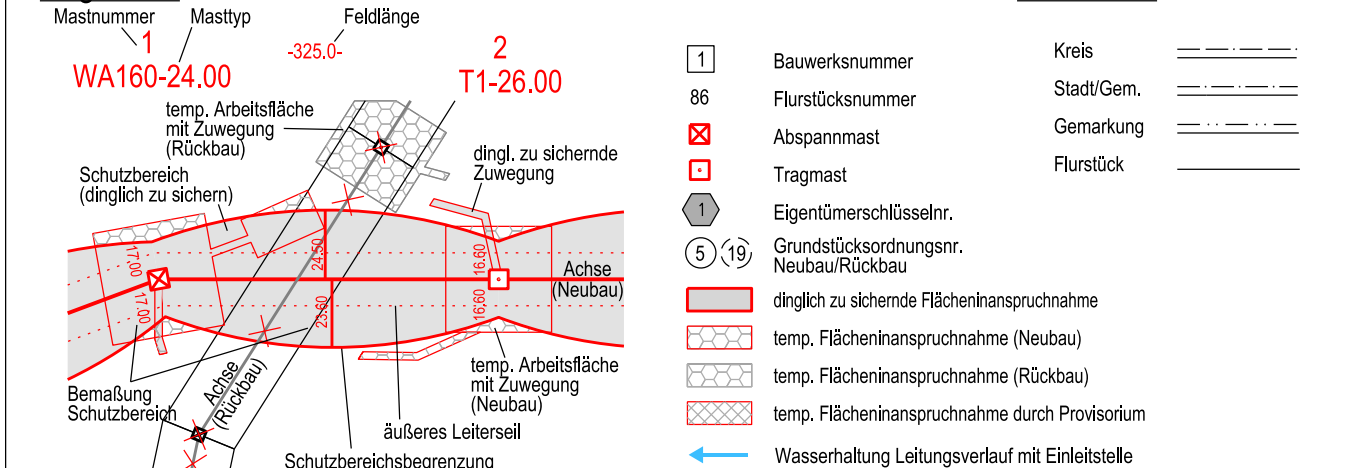

Fremdleitungen sind nachrichtlich geführt; Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit
Quelle Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung Stand: 06/2024

Planfeststellungsunterlage	Behördenvermerke:
----------------------------	-------------------

Aufgestellt Bayreuth, TenneT TSO GmbH	18.12.2024
---	------------

Planfeststellungsunterlage	Behördenvermerke:
----------------------------	-------------------

Firma	Sweco GmbH Osterhusumer Str.130 25813 Husum	Maßstab	Einheit
		1 : 2000	Meter

				Datum	Name
			Bearb.	26.08.2024	Schwabe
			Gepr.	30.08.2024	Fürst
			Norm	DIN EN 50341-2-4: 09/2019	
			Fachbereich TL		



Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:
-------	----------	-------	------	---------



Stadt Vilshofen a. d. Donau Gemarkung Alkofen	Stadt Vilshofen a. d. Donau Gemarkung Alkofen
--	--

Landkreis
Passau