


Index	Bezeichnung der Änderung	Datum	Name	
110-kV-Ltg. Rottersdorf - Sand O62 Querprofil des elektrischen Feldes in Spannfeldmitte		Maßstab:		
			Datum	Name
		Bearbeitet:	11.09.2006	Kliegel
		Geprüft:	13.09.2006	Riedl
		 Technik Süd Leitungen		

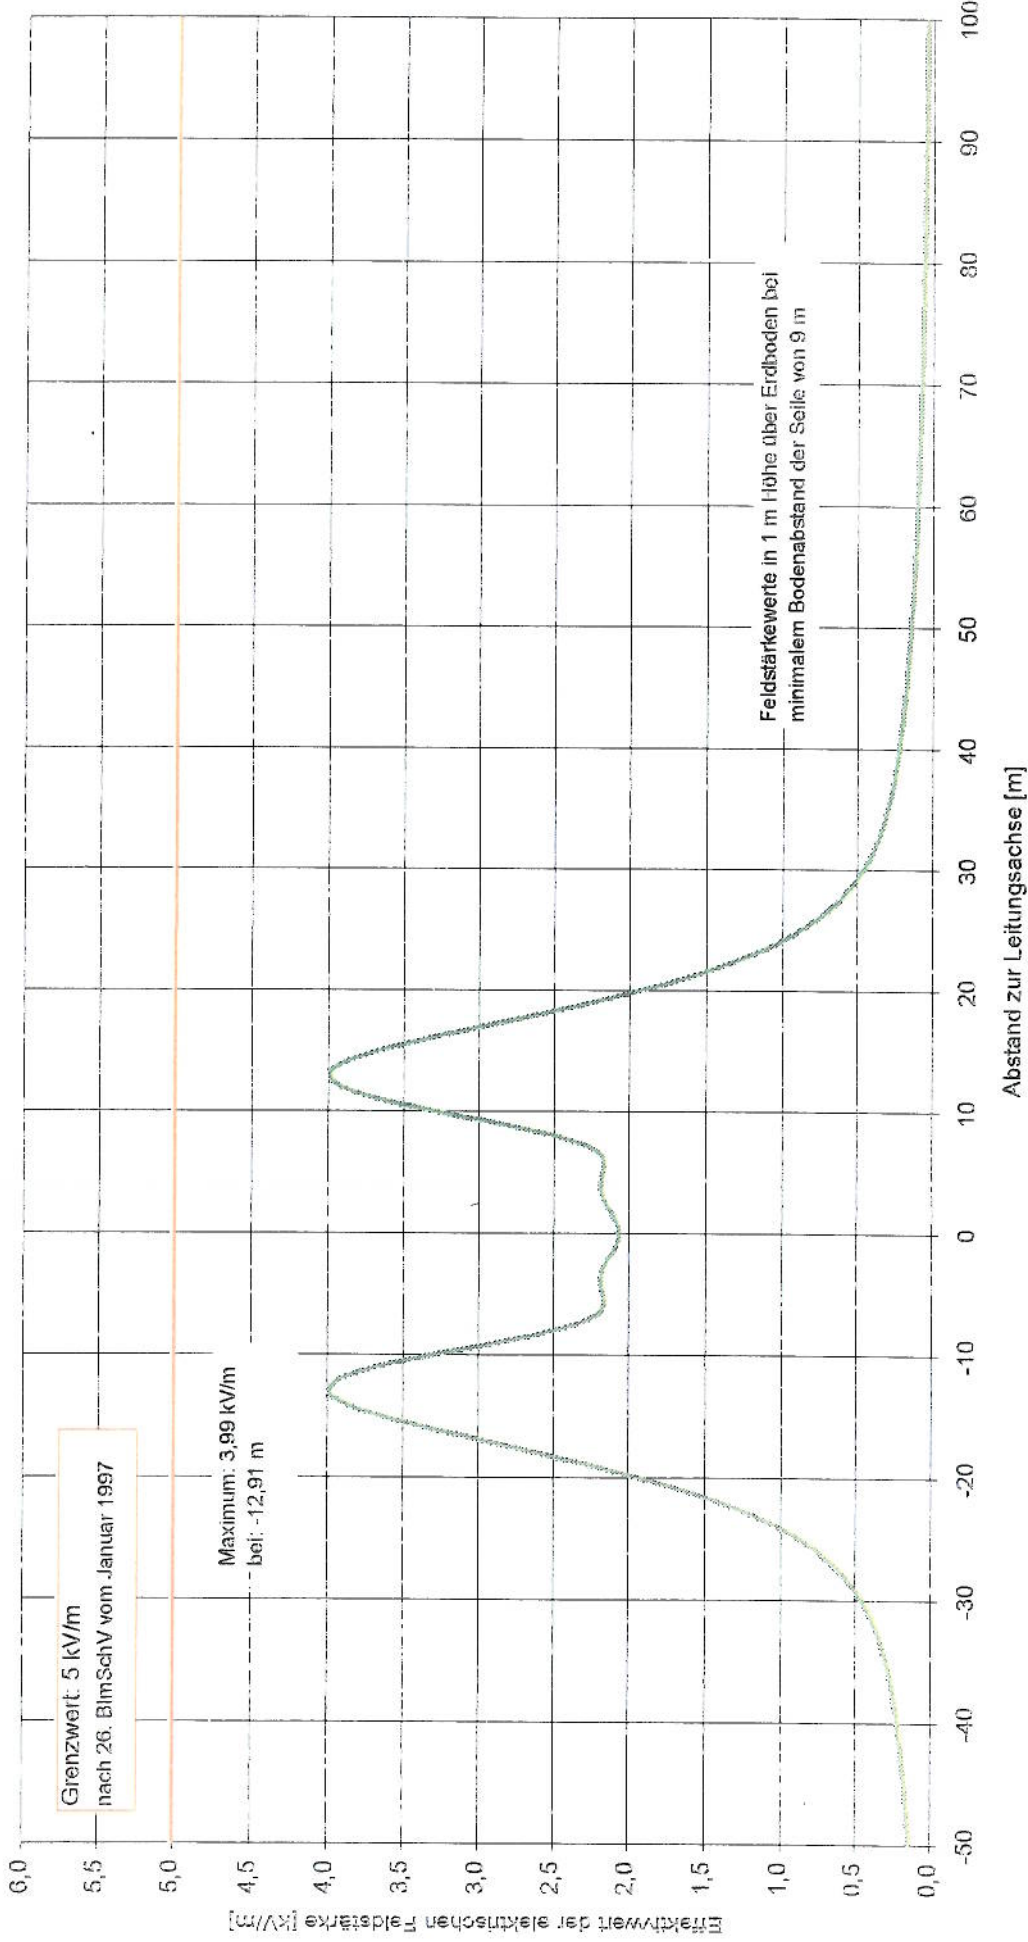


380-kV-Ltg. Pleinting - Schwandorf

Querprofil des elektrischen Feldes
in Spannungsmitte

Maßstab:	
Bearbeitet:	11.09.06
Geprüft:	13.09.06 Kluge
Name:	Riedl



Primärtechnik - Leitungen/Kabel

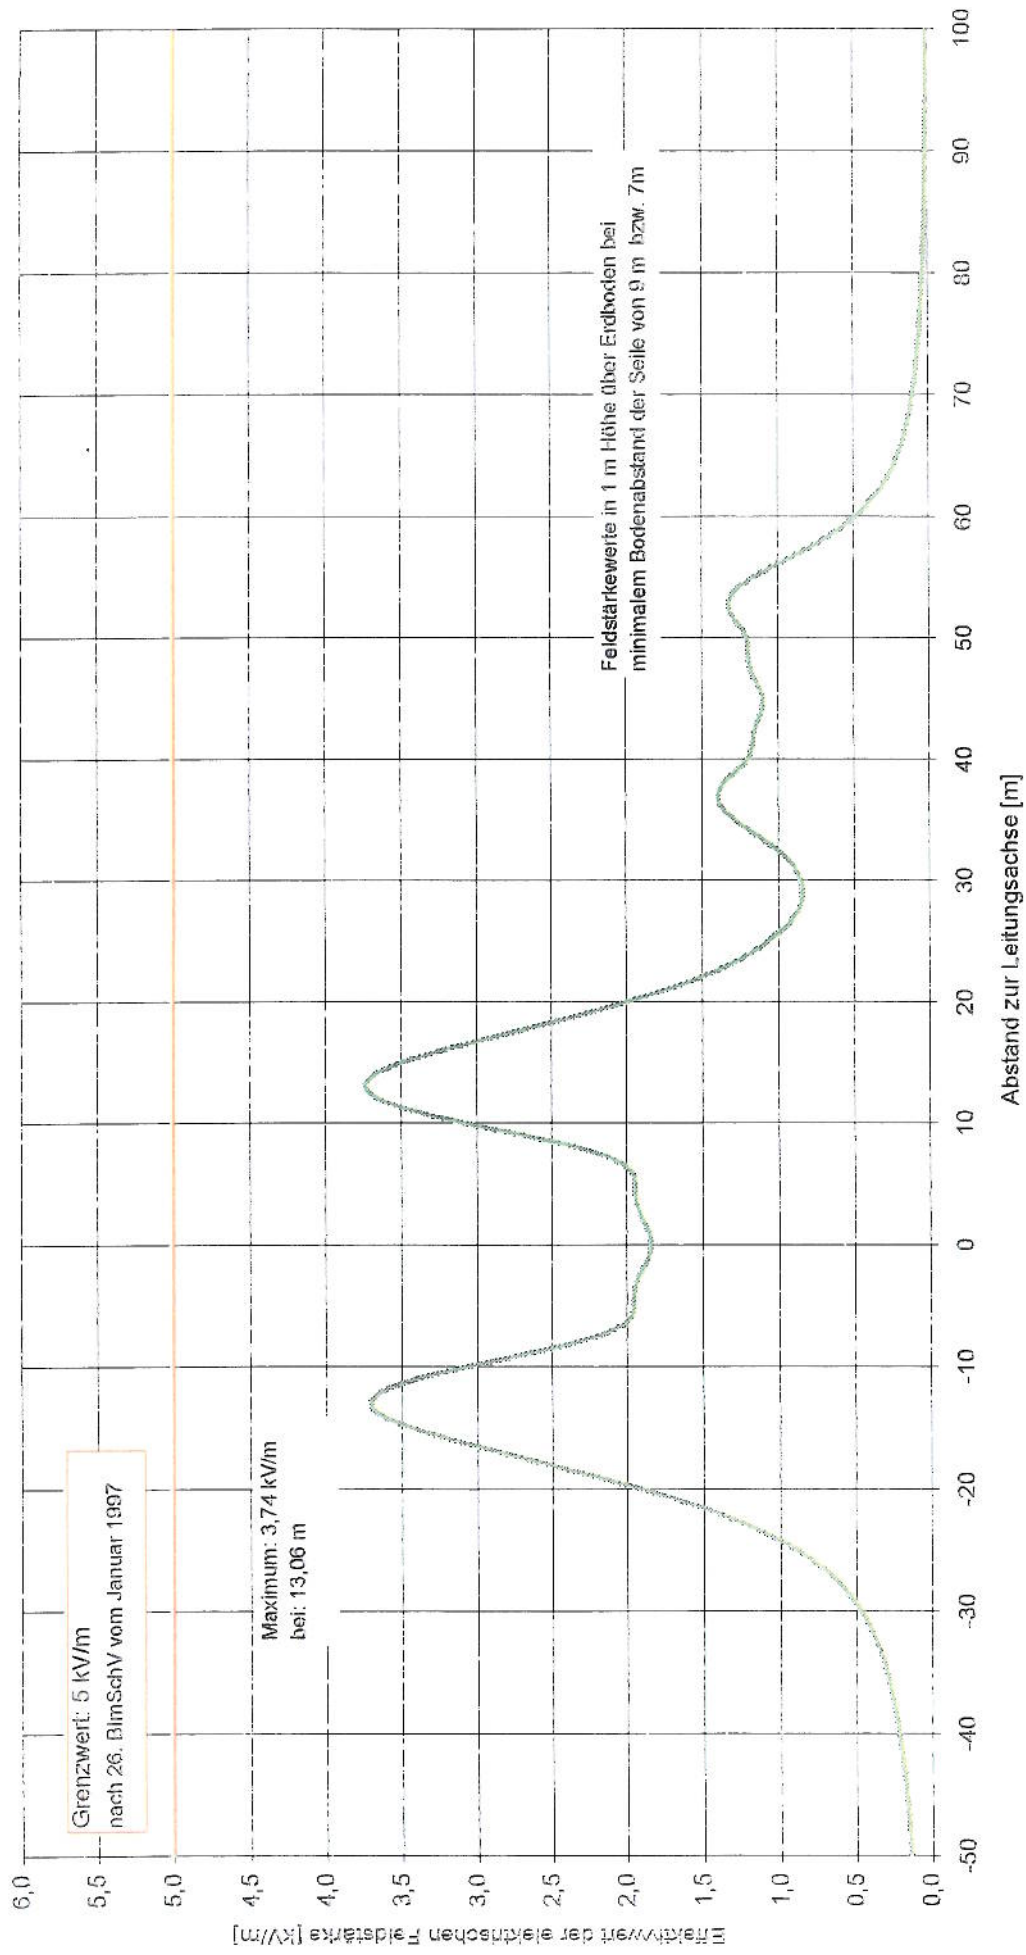

110-kV-Ltg. Rottersdorf - Sand
380-kV-Ltg. Pleinting - Schwandorf
 Querprofil des elektrischen Feldes
 in Spannungsmitte

Maßstab:	Datum	Name
	11.09.06	Riedl
Bearbeitet:	13.09.06 <i>W. Kreyel</i>	
Geprüft:	Primärtechnik - Leitungen/Kabel	

