


Gemarkung Deutenkofen
Gemeinde Adlkofen
Landkreis Landshut

Gemarkung Oberaichbach
Gemeinde Adlkofen
Landkreis Landshut

Gemarkung Adlkofen
Gemeinde Adlkofen
Landkreis Landshut

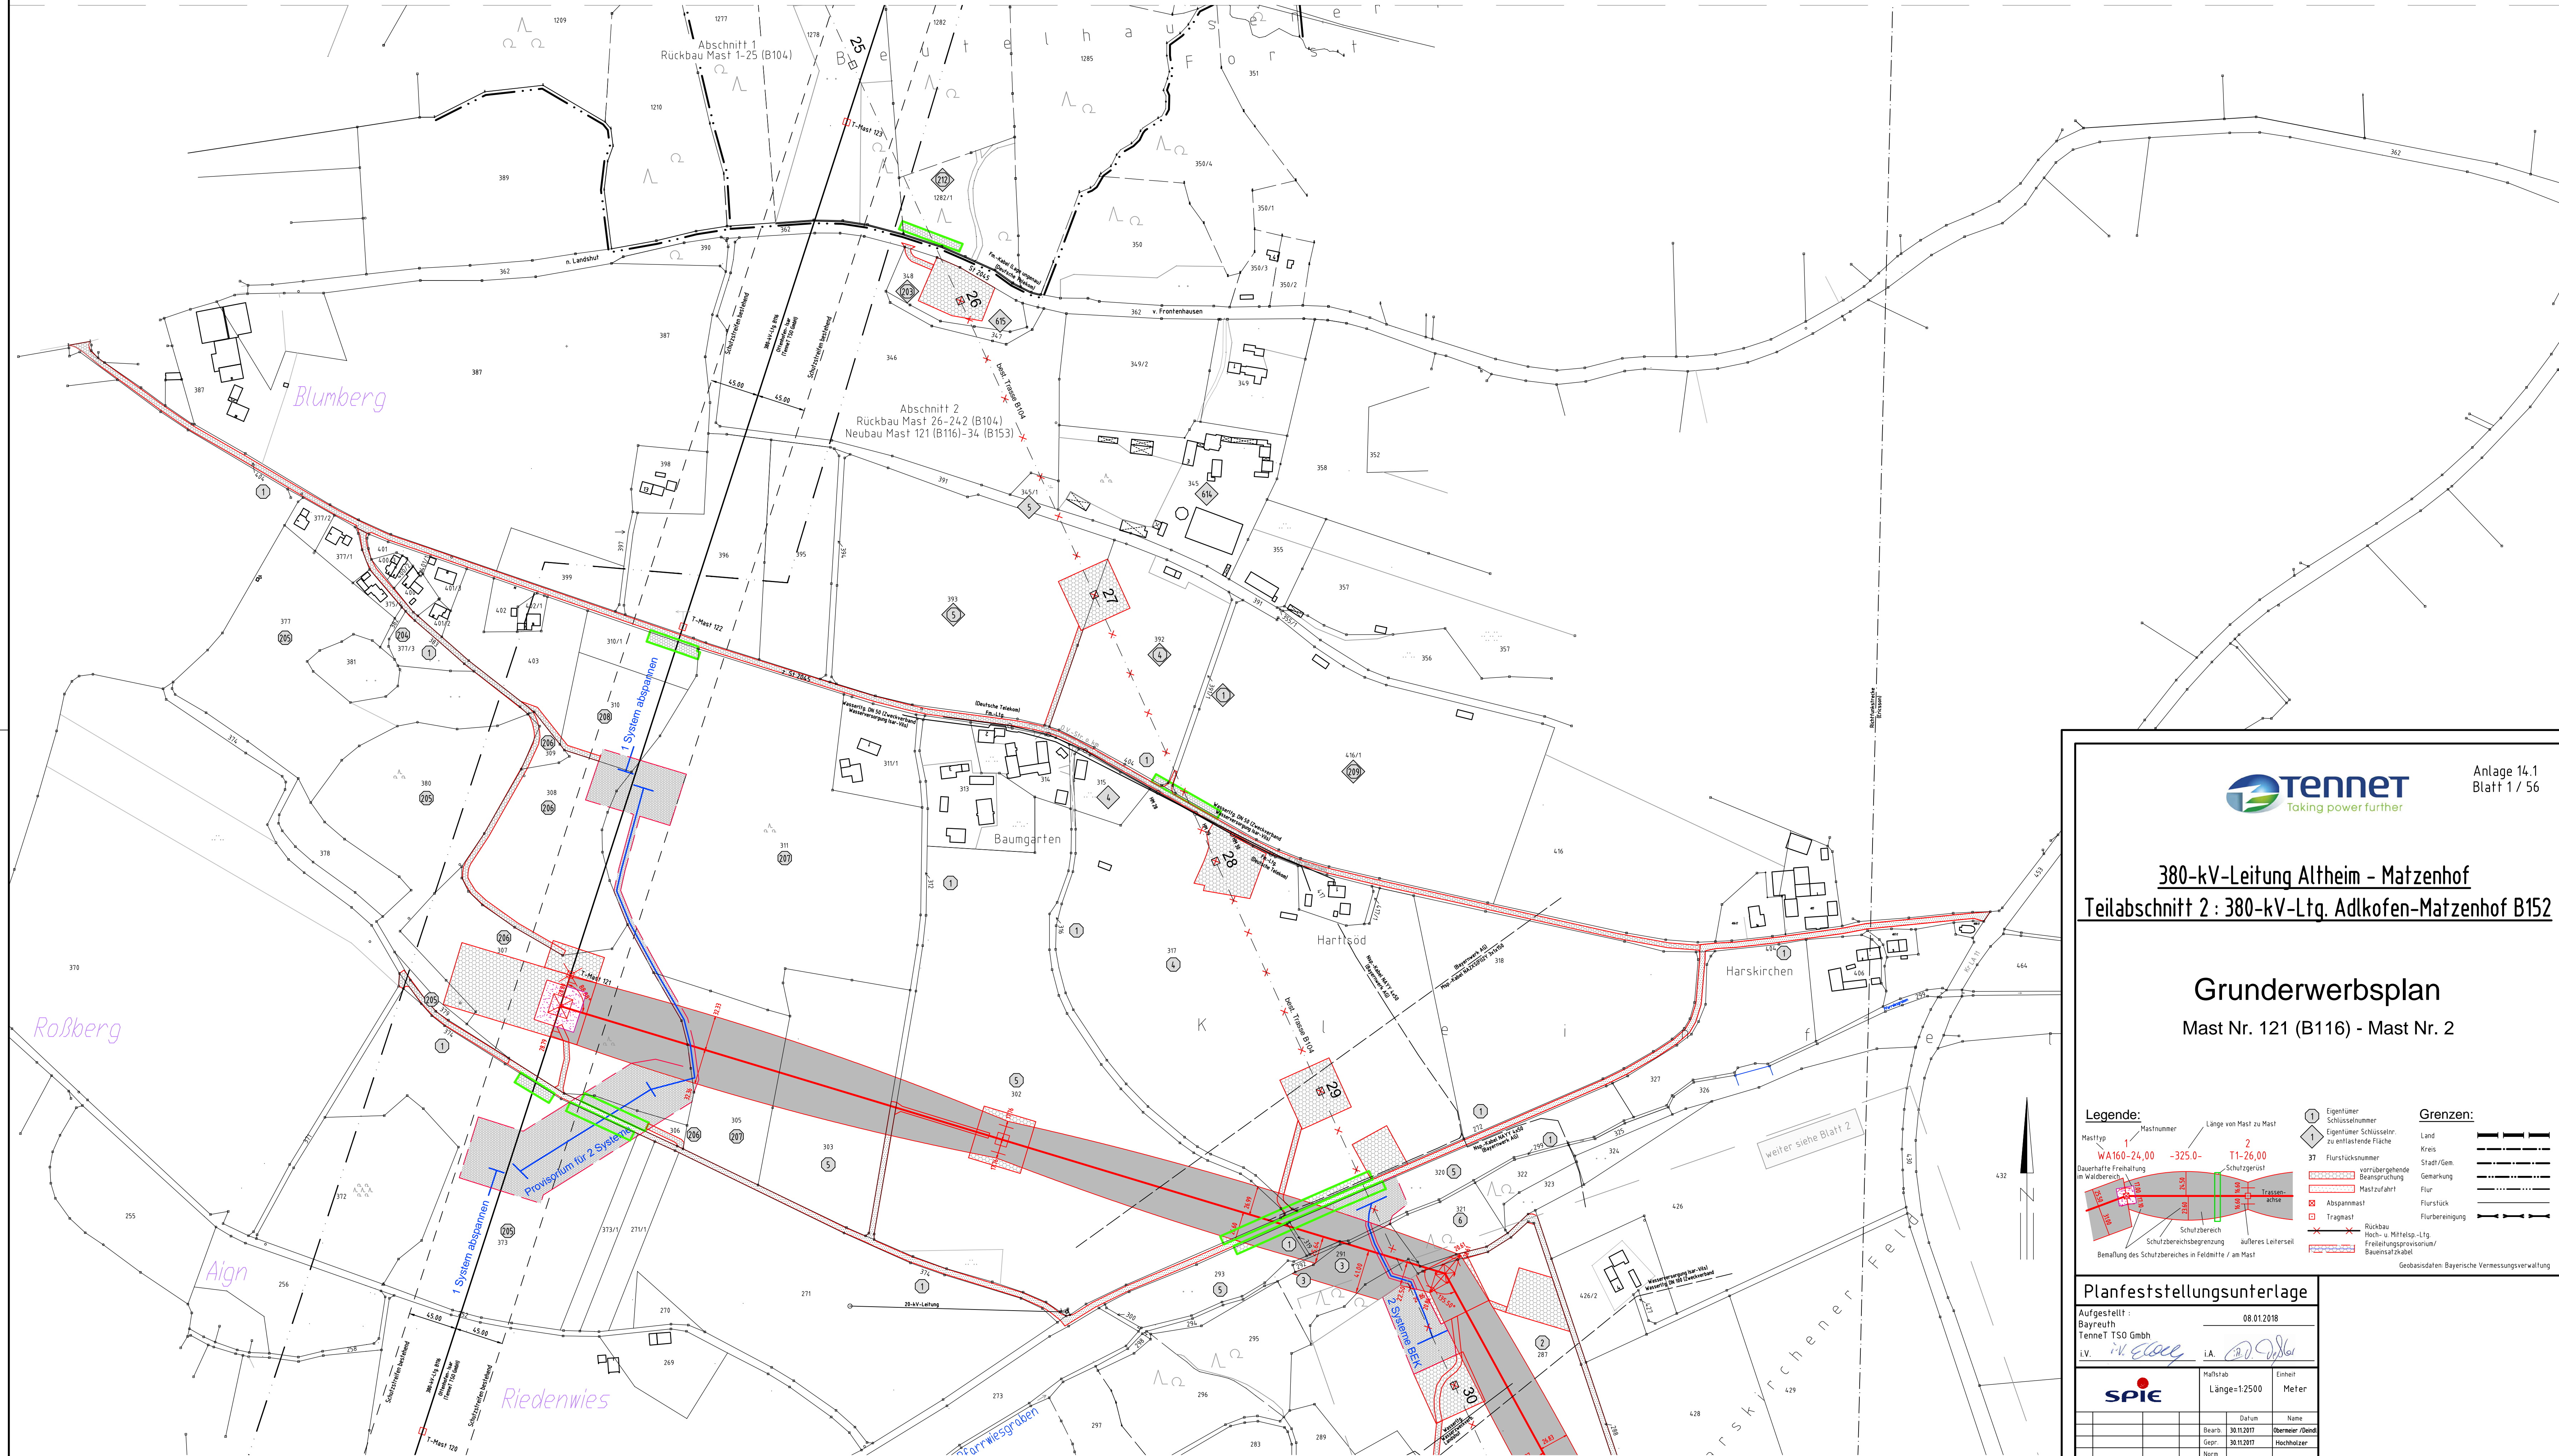

Anlage 14.1
Blatt 1 / 56

380-kV-Leitung Altheim - Matzenhof Teilabschnitt 2 : 380-kV-Ltg. Adlkofen-Matzenhof B152

Grunderwerbsplan Mast Nr. 121 (B116) - Mast Nr. 2

Legende:

Masttyp WA160-24,00 -325,0-	Länge von Mast zu Mast T1-26,00	1 Eigentümer Schlüsselnummer	Grenzen:
Bauerhaltbare Freehaltnisse im Waldbereich	Schutzgraben	2 Eigentümer Schlüsselnummer zu entlastende Fläche	Land
1 System abspannen	Schutzbereich	37 Flurstücksnummer	Kreis
2 System abspannen	Schutzbereichsübergrenzung	verbleibende Beanspruchung	Stadt/Gem.
3 System abspannen	sofortes Leiterspiel	Mastzufahrt	Gemarkung
4 System abspannen		Flurstück	Flur
5 System abspannen		Flurstück	Flurstück
6 System abspannen		Flurstück	Flurstück
7 System abspannen		Flurstück	Flurstück
8 System abspannen		Flurstück	Flurstück
9 System abspannen		Flurstück	Flurstück
10 System abspannen		Flurstück	Flurstück
11 System abspannen		Flurstück	Flurstück
12 System abspannen		Flurstück	Flurstück
13 System abspannen		Flurstück	Flurstück
14 System abspannen		Flurstück	Flurstück
15 System abspannen		Flurstück	Flurstück
16 System abspannen		Flurstück	Flurstück
17 System abspannen		Flurstück	Flurstück
18 System abspannen		Flurstück	Flurstück
19 System abspannen		Flurstück	Flurstück
20 System abspannen		Flurstück	Flurstück
21 System abspannen		Flurstück	Flurstück
22 System abspannen		Flurstück	Flurstück
23 System abspannen		Flurstück	Flurstück
24 System abspannen		Flurstück	Flurstück
25 System abspannen		Flurstück	Flurstück
26 System abspannen		Flurstück	Flurstück
27 System abspannen		Flurstück	Flurstück
28 System abspannen		Flurstück	Flurstück
29 System abspannen		Flurstück	Flurstück
30 System abspannen		Flurstück	Flurstück
31 System abspannen		Flurstück	Flurstück
32 System abspannen		Flurstück	Flurstück
33 System abspannen		Flurstück	Flurstück
34 System abspannen		Flurstück	Flurstück
35 System abspannen		Flurstück	Flurstück
36 System abspannen		Flurstück	Flurstück
37 System abspannen		Flurstück	Flurstück
38 System abspannen		Flurstück	Flurstück
39 System abspannen		Flurstück	Flurstück
40 System abspannen		Flurstück	Flurstück
41 System abspannen		Flurstück	Flurstück
42 System abspannen		Flurstück	Flurstück
43 System abspannen		Flurstück	Flurstück
44 System abspannen		Flurstück	Flurstück
45 System abspannen		Flurstück	Flurstück
46 System abspannen		Flurstück	Flurstück
47 System abspannen		Flurstück	Flurstück
48 System abspannen		Flurstück	Flurstück
49 System abspannen		Flurstück	Flurstück
50 System abspannen		Flurstück	Flurstück

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt: 08.01.2018
Bayreuth
TenneT TSO GmbH
i.V. *in. et al.* i.A. *ADK*

SPiE	Multistr.	Einheit
	Länge=12500	Meter
	Datum	Name
	Boarb. 30.11.2017	Überner / Band
	Gepr. 30.11.2017	Hochholzer
	Norm	
	Servicebereich CdIT	

Tennet
Taking power further

Zust. Änderung Datum Name Utopr.

121 (B116) WA...140-180° mit Harfe -427.2- 1 T1-41,00 -428.3- 2 WA120-36,00

Gemarkung Adlkofen
Gemeinde Adlkofen
Landkreis Landshut